




E-1  
SALA DE VACINAS  
ELEVÇÃO 1  
ESCALA 1:50




E-2  
ATEND. MULT./CUR.  
ELEVÇÃO 2  
ESCALA 1:50

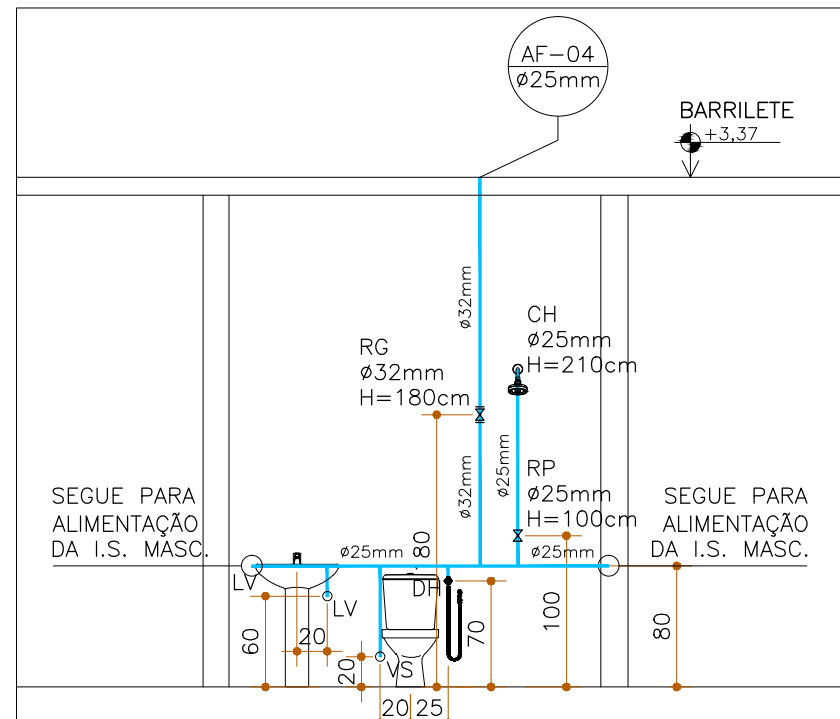


E-3  
I.S. FUNC.  
ELEVÇÃO 3  
ESCALA 1:50




E-4  
I.S. MASC.  
ELEVÇÃO 4  
ESCALA 1:50



E-5  
COPA  
ELEVÇÃO 5  
ESCALA 1:50

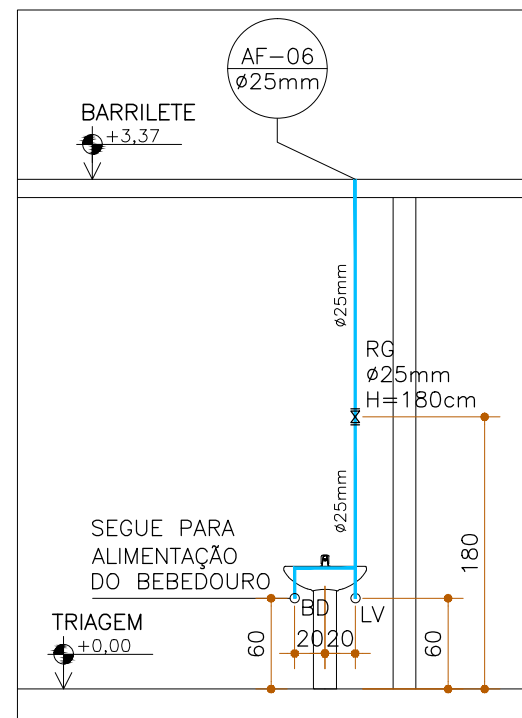

E-6  
TRIAGEM  
ELEVÇÃO 6  
ESCALA 1:50



E-7  
I.S. CONSULT. GINEC.  
ELEVÇÃO 7  
ESCALA 1:50

CONVENÇÕES			
	REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	RG	REGISTRO DE GAVETA
AF	COLUNA DE ÁGUA FRIA	RP	REGISTRO DE PRESSÃO
AL	COLUNA DE ALIMENTAÇÃO	TJ	TORNEIRA DE JARDIM
BD	BEBEDOURO DUPLO	TQ	TANQUE
CH	CHUVEIRO	TR	TORNEIRA DE PAREDE
DH	DUCHA HIGIÊNICA MANUAL	TL	TORNEIRA DE LIMPEZA
LV	LAVATÓRIO	VS	VASO SANITÁRIO
PIA	PIA DE COZINHA		

NOTAS:

- MEDIDAS EM CENTÍMETROS E COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- POR SE TRATAR DE PROJETO DE REFORMA, TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO;
- TUBOS E CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, FABRICADOS DE ACORDO COM A NBR 5648-99;
- AS CONEXÕES TERMINAIS DE SAÍDA PARA ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DE PVC SOLDA-ROSCA E COM BUCHA DE LATÃO;
- TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER AJUSTADOS CONFORME O MODELO DE PEÇAS A SEREM INSTALADOS E DEFINIDOS PELO PROJETO ARQUITETÔNICO;
- AS ENTRADAS E SAÍDAS DE ÁGUA NAS CAIXAS D'ÁGUA SERÃO SEMPRE ATRAVÉS DE FLANGES APROPRIADOS, DEVENDO AINDA RECEBER VEDAÇÃO COM SILICONE NOS PONTOS DE CONTATO.

EMPREENDIMENTO:

PSF CHAPADINHA

CONTEÚDO: PROJETO HIDROSSANITÁRIO  
DETALHES HIDRÁULICOS

PREFEITO MUNICIPAL:  
MARCUS VINÍCIUS D. DE OLIVEIRA

DATA:  
06/10/2023

REALIZAÇÃO:



SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE:  
JOHNY CARLOS NASCIMENTO

ESCALA:  
INDICADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
KASSIO N. M. BENFICA - CREA-MG 191.244/D

ART/RRT:  
MG20210739260

DESENHO N°:  
HID-04/05