




TUBULAÇÃO DE EXTRAVASÃO E
LIMPEZA (LANÇAR EM LOCAL VISÍVEL)

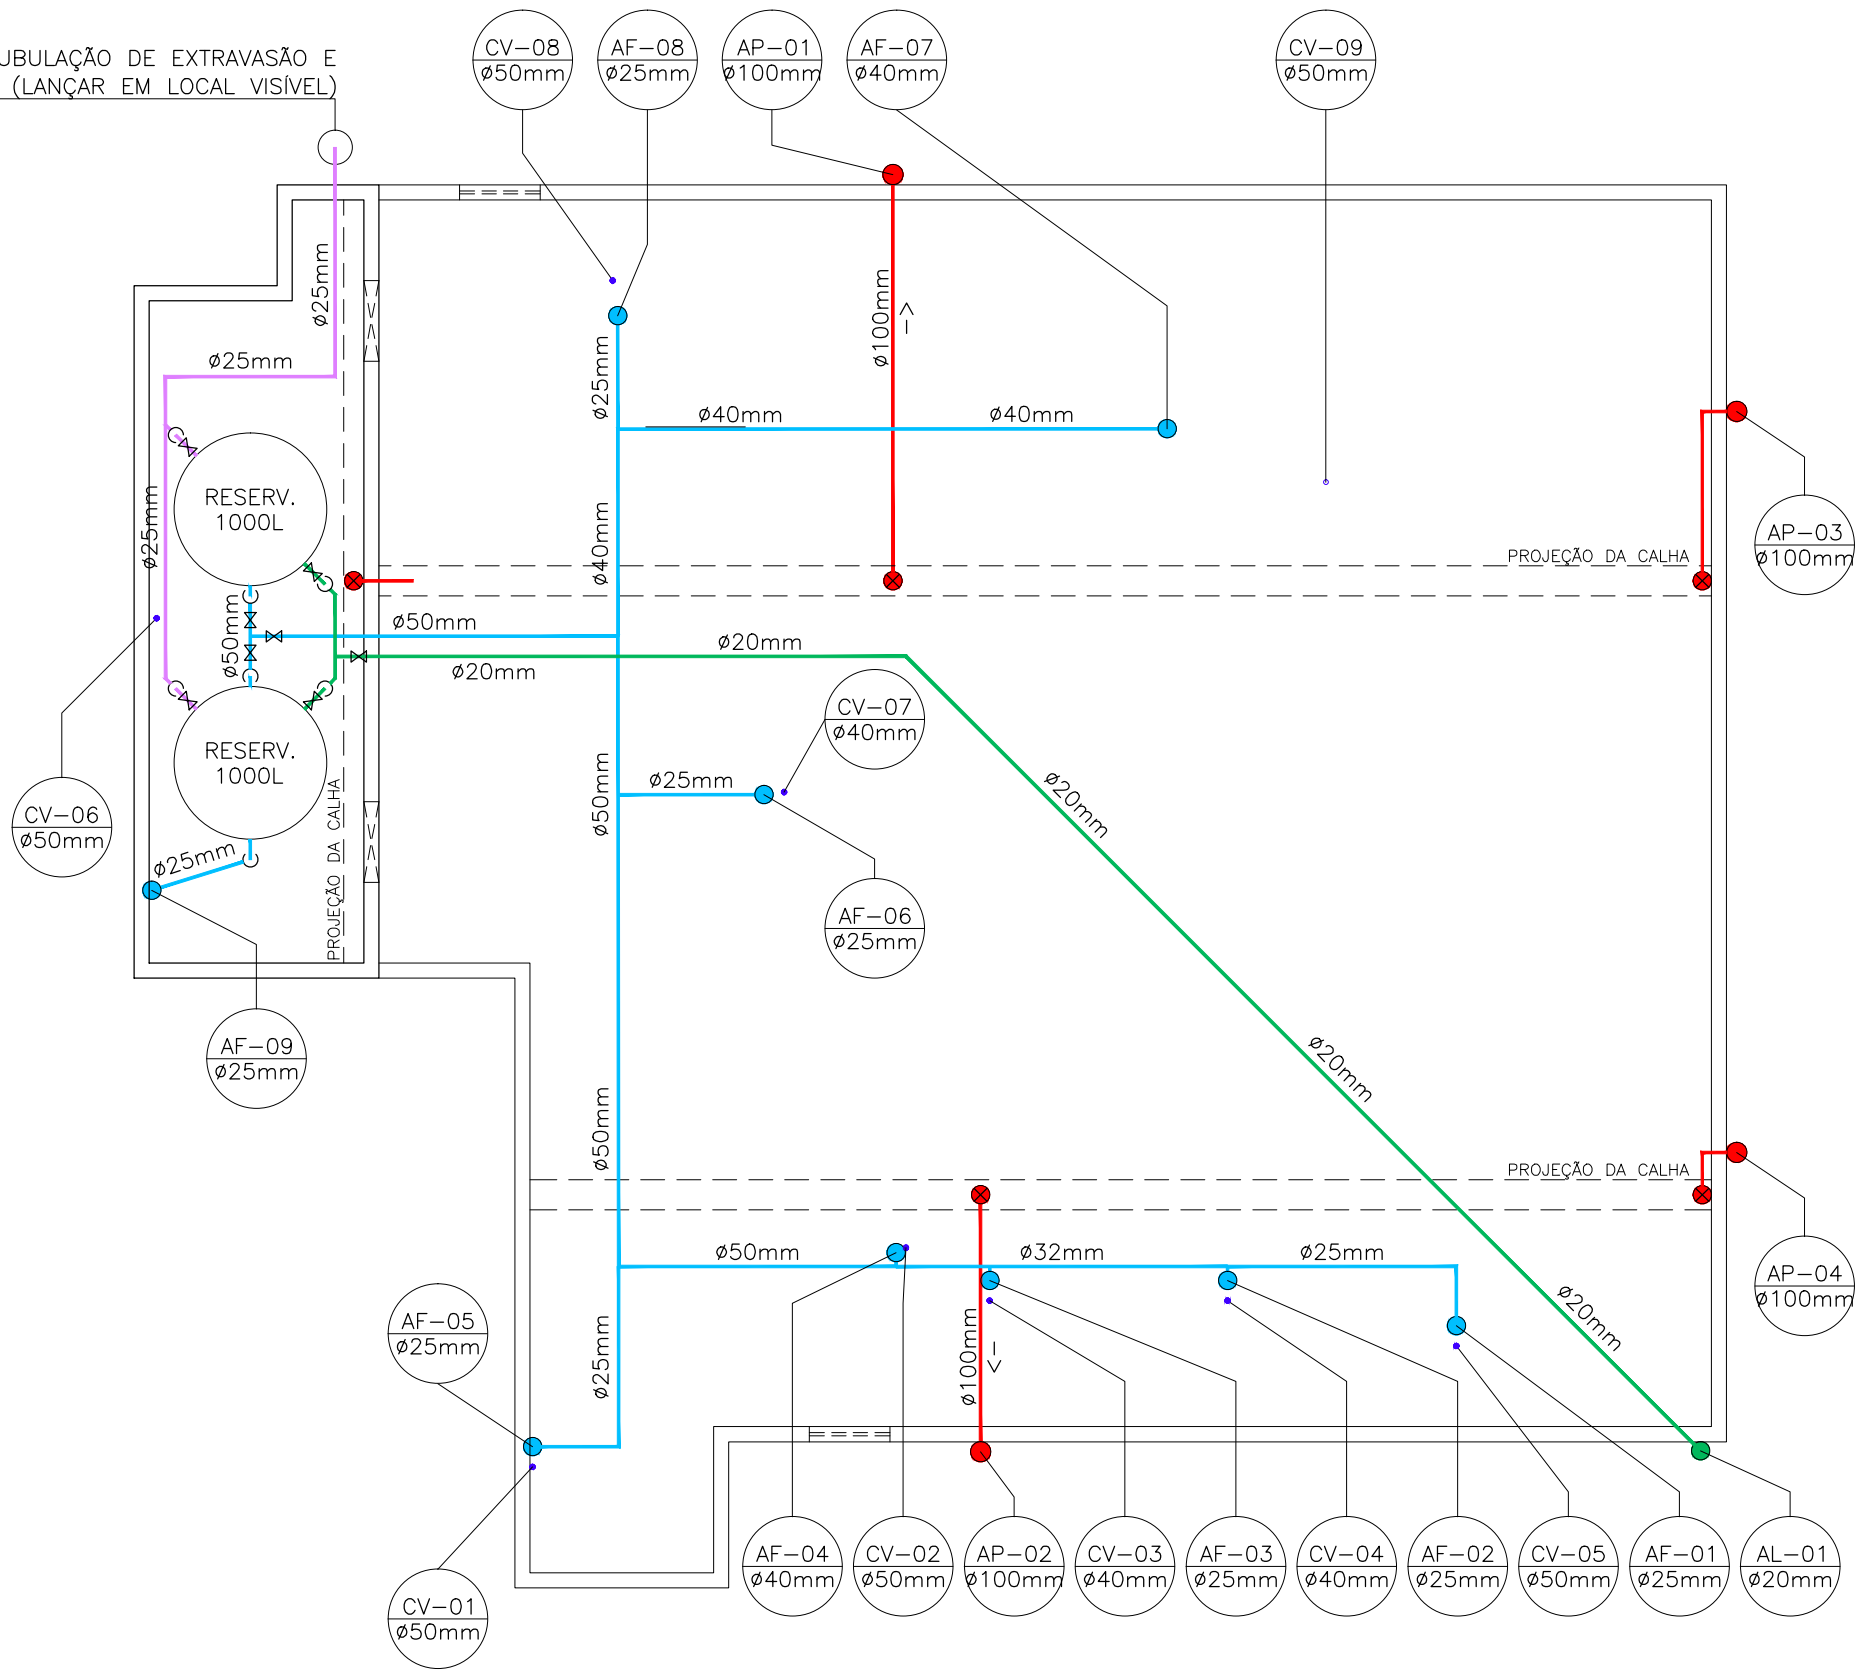

CONVENÇÕES	
—	REDE DE ALIMENTAÇÃO EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL (ÁGUA FRIA)
—	REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL (ÁGUA FRIA)
—	REDE DE LIMPEZA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL (ÁGUA FRIA)
—	REDE DE DRENAGEM EM TUBO DE PVC RÍGIDO (SÉRIE REFORÇADA)

 **BARRILETE**
ESCALA 1:75

- NOTAS:
- MEDIDAS EM CENTÍMETROS E COTAS DE NÍVEL EM METROS;
 - POR SE TRATAR DE PROJETO DE REFORMA, TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO;
 - TUBOS E CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, FABRICADOS DE ACORDO COM A NBR 5648-99;
 - AS CONEXÕES TERMINAIS DE SAÍDA PARA ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DE PVC SOLDA-ROSCA E COM BUCHA DE LATÃO;
 - TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER AJUSTADOS CONFORME O MODELO DE PEÇAS A SEREM INSTALADOS E DEFINIDOS PELO PROJETO ARQUITETÔNICO;
 - AS ENTRADAS E SAÍDAS DE ÁGUA NAS CAIXAS D'ÁGUA SERÃO SEMPRE ATRAVÉS DE FLANGES APROPRIADOS, DEVENDO AINDA RECEBER VEDAÇÃO COM SILICONE NOS PONTOS DE CONTATO.

EMPREENDIMENTO: PSF CHAPADINHA			
CONTEÚDO: PROJETO HIDROSSANITÁRIO BARRILETE		PREFEITO MUNICIPAL: MARCUS VINÍCIUS D. DE OLIVEIRA	DATA: 06/10/2023
REALIZAÇÃO:  		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE: JOHNY CARLOS NASCIMENTO	ESCALA: INDICADA
KASSIO N. M. BENFICA - CREA-MG 191.244/D		RESPONSÁVEL TÉCNICO: KASSIO N. M. BENFICA	DESENHO N°: HID-01/05
		ART/RRT: MG20210739260	